


UWAGA!
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ
RURĄ OCHRONNĄ „AROT”



ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW

Lp	A			L m	i ‰	ϕ	B		Działka Nr	Uwagi
	W	Rzędna terenu	Rzędna przewodu				Rzędna terenu	Rzędna przewodu		
1	W ₁	91,10	89,57	4,0	5	50	91,10	89,59	123	
2	W ₂	88,40	86,65	4,0	5	50	88,40	86,67	125	
3	W ₃	86,40	84,62	4,5	5	40	86,40	84,64	129	
4	W ₄	85,60	83,88	97,0	17	50	84,00	82,23	189/1	spadek przeciwny
5	W ₅	90,20	88,44	5,0	4	32	90,20	88,46	119/1	
6	W ₆	87,70	85,96	37,0	30	110	88,90	87,07	116/2	
7	W ₇	86,30	84,50	24,0	30	50	85,52	83,78	23	studn.wodom.
8	W ₈	88,90	87,00	13,0	10	90	88,90	87,13	115/11	
9	W ₉	93,30	91,57	7,0	3	50	93,30	91,59	126	
10	W ₁₀	92,29	90,58	26,5	3	100	92,44	90,66	127/2	studn.wodom.
11	W ₁₁	90,10	88,06	10,0	30	50	90,20	88,36	127/1	studn.wodom.
12	W ₁₂	88,90	86,80	9,0	40	50	88,95	87,16	128/2	studn.wodom.
13	W ₁₃	86,50	84,73	9,0	2	50	86,50	84,75	130/1	studn.wodom.
14	W ₁₄	86,88	84,82	12,0	20	32	86,90	85,06	142	
15	W ₁₅	93,80	91,93	3,0	30	50	93,80	92,02	146	
16	W ₁₆	93,80	91,92	3,0	30	50	93,80	91,01	139	
17	W ₂₁	89,25	87,52	6,0	5	40	89,24	87,55	144/1 144/2	

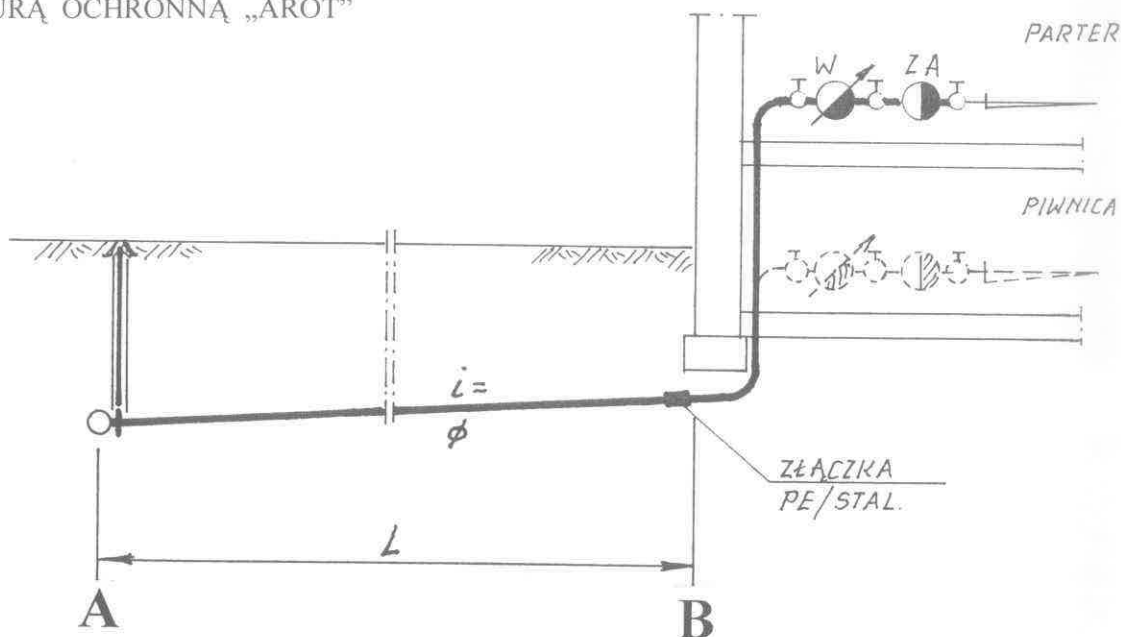

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska
"Hubertus"
87-100 TORUŃ, ul. Storczykowa 64
NIP 956-139-14-68

OBIEKT Chełmża ul. Wodna,
Sądowa, Strzelecka i Browarna
Działki Nr 121, 134, 145, 117
**WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW**

DATA

LUTY 2010

NR. RYS.

8/9

OPRACOWAŁ

inż. Hubert Rynkowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie instalacji i sieci w-k, cw i gaz
nr ew. upr. BP-RN-V/66/TO/84

PODPIS